



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA  
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ  
"Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo"

RESULTADOS MATERIAL PARTICULADO (PM10) / EQUIPOS GRAVIMETRICOS ACTIVOS / FEBRERO 2011

**FORMATO 02: MATERIAL PARTICULADO (PM<sub>10</sub>)**

<b>Ciudad</b>	Cusco	<b>Mes</b>	Febrero
<b>Numero de Estaciones</b>	05	<b>Año</b>	2011
<b>Ubicación</b>	Ciudad Cusco	<b>Operador</b>	I.Q. Nuria Rakel Reynaga Medina
<b>Método de Muestreo y Análisis</b>	Gravimétrico (Activo)	<b>Responsable</b>	DIRESA - CUSCO
<b>Equipo de Muestreo</b>	Impactador Harvard	<b>Tipo de Data</b>	24 Horas
<b>Ultima Calibración de Equipos</b>	Semanal	<b>Unidades</b>	µg/m <sup>3</sup>
<b>ECA</b>	150 µg/m <sup>3</sup> para 24 Horas	<b>Limite de Detección</b>	--- µg/m <sup>3</sup>

Fecha	Concentración (µg/m <sup>3</sup> )					Semana Epidemiológica
	JER	DES	WAN	BEL	TIO	
	(Dirección Regional de Salud Red - Sur)	(DIRESA Av. La Cultura)	(Puesto de Salud Wanchaq)	(Puesto de Salud Belén Pampa)	(Puesto de Salud de Ttio)	
02-Febrero	59	44	61	46	28	6
08-Febrero	57	86	48	38	28	7
14-Febrero	51	24	46	48	48	8
20-Febrero	44	40	36	35	42	9
26-Febrero	76	30	41	40	43	9
<b>Promedio</b>	57	45	46	41	38	46
<b>Máximo</b>	76	86	61	48	48	64
<b>Mínimo</b>	44	24	36	35	28	33

Observaciones: Corte de Luz ( X ), Mantenimiento ( ), Calibración ( ), Otros ( X )  
Otros: Programación errónea en los Timers.




GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA  
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ  
"Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo"

Ciudad: Cusco	Método: Gravimétrico (Activo)	<b>Material Particulado (PM10) - Cada 24 Horas</b>
Mes: Febrero -2011	Responsable: DESA - CUSCO (NRRM)	

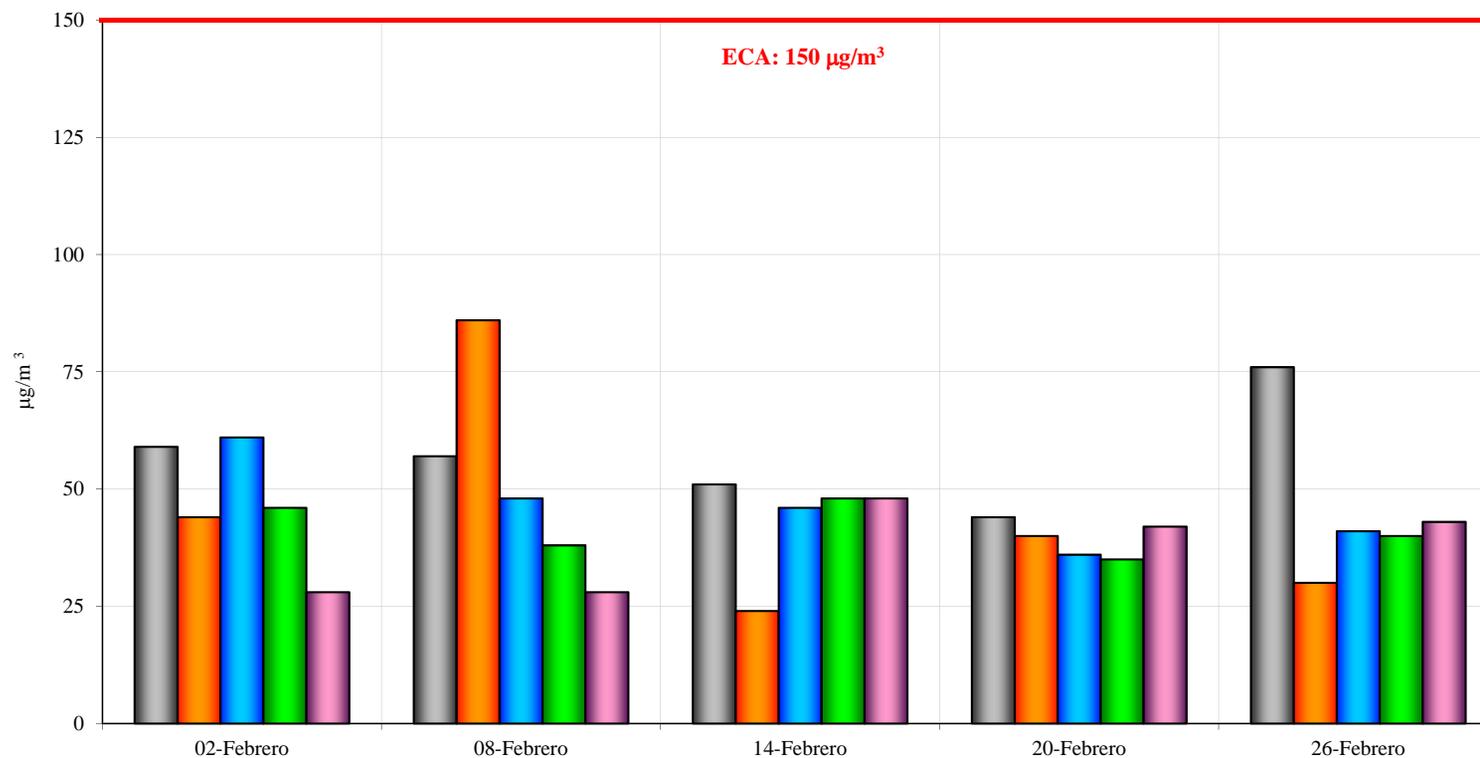

■ JER (Direccion Regional de Salud Red - Sur) ■ DES (DIRESA Av. La Cultura) ■ WAN (Puesto de Salud Wanchaq) ■ BEL (Puesto de Salud Belén Pampa) ■ TIO (Puesto de Salud de Ttio)